



Sg:

DOC

Skala:

1:15

Benämning:

T500L/B10

Web:

www.boroe.com

Dat:

070102

Rev.dat:

Rev:


Filnamn:

T500L\_B10

Art-nr:

500-610000

## Installationsritning

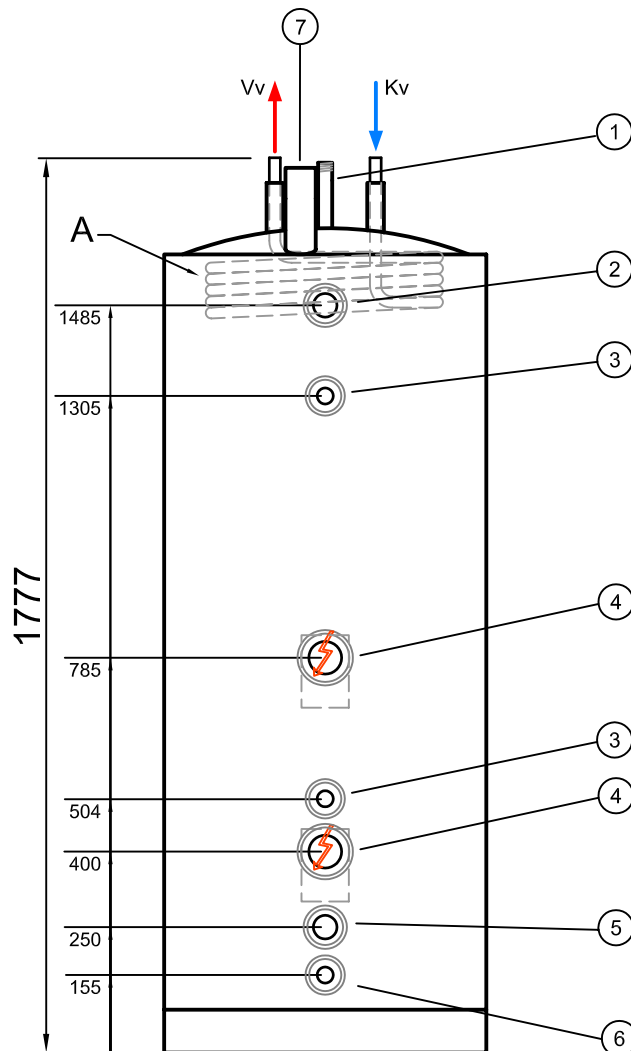

### Information till installatören:

#### Varmvattenprioritering

Om varmvattenprioritering önskas, kan man använda shuntrören (Ø22) på toppen. Den övre fjärdedelen (ca25%) sparas då till tappvarmvatten. I annat fall skall denna proppas.

#### Installation

Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekomendationer när det gäller inkoppling av värmekälla. BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

#### Utrustning:

A. [Ø22] Varmvattenslinga 10m

#### Anslutningar:

1. [1" utv] Expansion/avlufning
2. [DN32] Tillopp från värmekälla (alt. till extra tank)
3. [DN20] Termometer
4. [DN50] Elpatronuttag
5. [DN32] Retur till värmekälla
6. [DN20] Avtappning
7. [DN50] Ansl. för BoRö Shuntpaket (Om BoRö shuntpaket art.-Nr. 001-1001 önskas skall detta anges vid beställning).

#### Övrig tekniska data:

Arbetsstryck = 1.5 bar

Arbetstemp = 100°C

Vikt = ca 75 kg

Reshöjd = 1840mm

