Sg: DOC	Benämning: TI 500L/FR110/SOL15				
Skala: 1:15					
Web: www.boroe.com	Dat: 070202	Rev.dat:	Rev:	Filnamn: TI500L_FR110_SOL15	Art-nr: 501-112200

Installationsritning

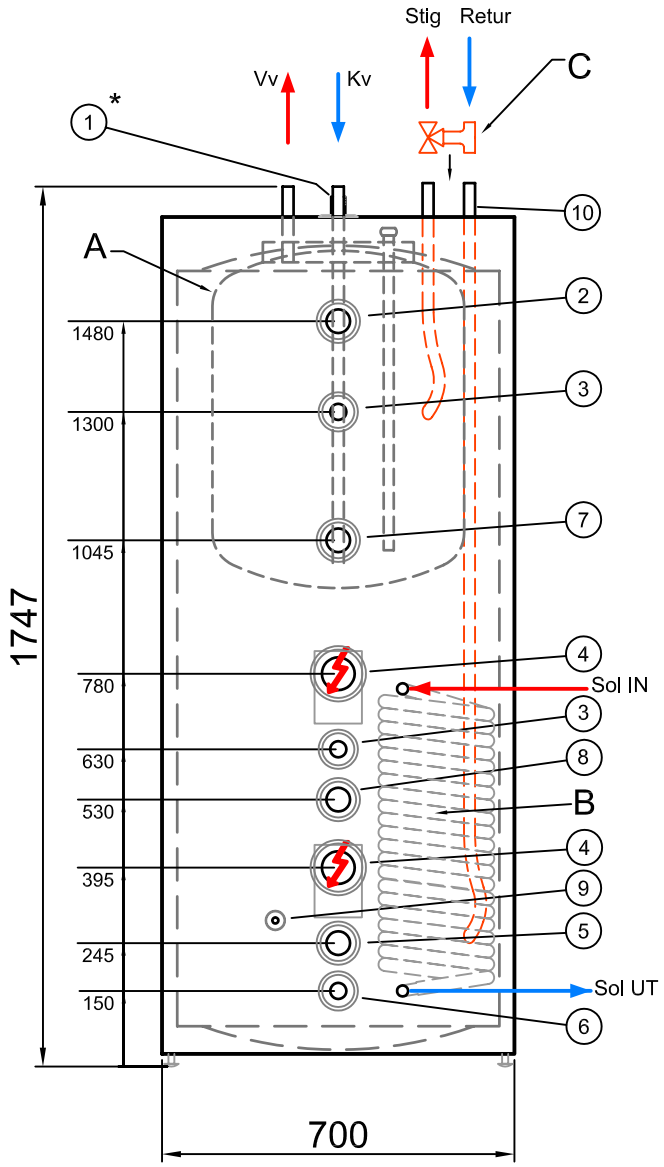

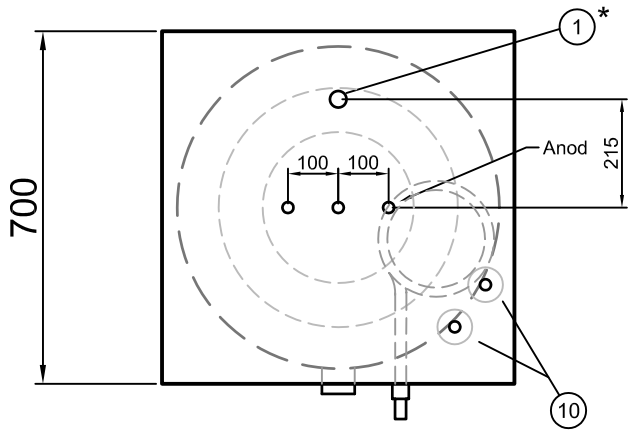

Information till installatören:

Varmvattenprioritering
Om varmvattenprioritering önskas, kan man använda shuntrören (Ø22) på toppen (pos 10). Den övre fjärdedelen (ca25%) sparas då till tappvarmvatten. I annat fall skall dessa proppas.

Installation
Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekomendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.
Borö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

Utrustning:
A. [Ø22] Förrådsberedare 110 lit. rostfri
B. [Ø22] Solslinga 15m
C. [Ø22] 3-vägs shuntpaket (ej std)

Anslutningar:
1. [1" utv] Expansion/avluftning
2. [DN32] Tillopp från värmekälla
   (alt. till extra tank)
3. [DN20] Termometer
4. [DN50] Elpatronuttag
5. [DN32] Retur till värmekälla
6. [DN20] Avtappning
7. [DN32] Extra anslutning
   Ex1. Tillopp fr. värmepump
   Ex2. Retur till olje-/pelletspanna
   när pos 2 används som tillopp
8. [DN32] Extra retur till värmkälla
   Ex. Om pos8 används som
   tillopp från värmepump
9. [Ø7] Dykrör solgivare (T2)
10. [Ø22] Ansl. för BoRö Shuntpaket
    (Om 3-vägsshunt önskas skall detta anges vid beställningen)

Övrig tekniska data:
Arbetstryck = 1.5 bar
Arbetstemp = 100ºC
Vikt = ca 130 kg
Isolering = Mineralull 45mm i sida, 95mm i topp

Reshöjd = 1840mm

OBS!
Isoleringen blir komprimerad 15mm en mindre sträcka på varje plan sida. Om ännu bättre isolering önskas och utrymme finns, rekommenderas modell TIP500 med 110mm i sidorna och 145mm i topp.

* T.o.m. 31/9-07, avluftning 1" utv
F.o.m. 1/10-07 Ø12 R6 inkl. avluftningsnippel
(med reservation för ändringar)

European Patent: 1160270